一般競争入札に関する公告

社会福祉法人平和会が発注する非常用自家発電設備工事について、一般競争入札を行いますので公告します。

令和８年１０月２９日
社会福祉法人 平和会
理事長 八木利彦

１．入札に関する事項

件 名:グループホームありま荘非常用自家発電設備整備工事
仕 様：仕様書のとおり
工事期限：令和９年２月２０日
工事場所：グループホームありま荘
長崎県南島原市北有馬町甲３１８１番地８

２．入札参加資格

入札に参加できるものは、次に掲げる条件を全て満たしているものであること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと
（２）公告日から入札日までの期間に、長崎県及び南島原市の指名停止を受けていないこと。
（３）会社更生法に基づく更生手続きの申し立て、民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
（４）暴力団不当介入排除に関する入札参加資格により資格がないとされていないこと
（５）当法人の理事長及び理事若しくはこれらの者の親族（６親等以内の血族、配偶者又は３親等以内の姻族）が役員に就いている業者など、当法人と特別の利害関係を有しないこと
（６）南島原市、島原市、雲仙市に事業所があること
（７）長崎県入札参加資格（令和８年度)電気工事のランクＡであること

３．入札手続きなど

（１）入札参加申込書などの配布、受付
受付期間：令和８年１１月２日(月)～１０日(火)
施設ホームページにてダウンロードできます。
ＵＲＬ：http://heiwa-kai.jp
問 合 せ： info@heiwa-kai.com
特別養護老人ホーム有馬荘　　事務所（担当：山村）

（２）入札に必要な書類
・入札参加申込書
・会社案内（会社概要・経歴等）パンフレット可
・担当者名刺１枚

（３）仕様書に関する質疑

受 付 ：令和８年１１月１０日までメールにて受付けます。

メールアドレス：info@heiwa-kai.com

回 答 ：メールにて回答いたします。

４入札執行の日時

令和８年１１月１７日(火)　午前１０時

５．決定の取り消し

（１）参加の要件に係る虚偽の申告があったとき。

（２）当法人の指示した日時に契約の締結を行わないとき。

６．契約に関する事項

（１）最低制限価格　あり

（２）入札・契約保証金 なし

（３）契約書の作成　 必要

７．入札の無効

（１）入札に参加の資格のないものが入札をしたとき

（２）入札及びその代理人がともに入札したとき、又は１人で金額の異なる２以上の入札をしたとき

（３）金額を訂正した入札をしたとき

（４）金額及び氏名その他の入札に関する要件を確認しがたいとき

（５）入札者が協定して入札したとき

（６）入札に際して不正の行為があったとき

（７）その他入札の条件に違反したとき

８.その他

（１）最低入札価格が予定額に達しない場合、最低価格を掲示した入札者と協議を行う

（２）落札決定にあたっては、入札書に記載する金額に当該価格の１０パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）支払い方法は、納入後一括払いとする

（４）提出された資料等は返却しない。

（５）提出された資料等は、提出者に無断で審査以外の目的で使用しない。

（６）資料作成のために配布された資料並びに知り得た情報は、当法人の承諾なしに、目的以外の用に使用してはならない。

仕様書

1.工事名　　グループホームありま荘非常用自家発電設備整備工事

2.工事の目的

　グループホームありま荘に停電時に稼働する非常用自家発電機を同敷地内に設置し、必要な配線工事を行う。

　想定される発電機は、停電時にグループホーム３棟分の生活が維持継続できる電力が供給できるものであること。

3.履行場所　　グループホームありま荘

長崎県南島原市北有馬町甲３１８１番地８

4　設備の内容

① 発電機

株式会社やまびこ製　可燃系ディーゼルエンジン発電機ＤＧ１５００ＭＩ３

又は　同等の機能を有するもの

発電機の発電容量　　定格出力　１５０ＫＶＡ　１２０ＫＷ

燃料タンク　２５０Ｌ

② 周囲との離隔・配線平面図

図面１において配置位置明記

排煙・騒音についても離隔はとれること

発電機は超低騒音型であること

③ 配線

配線系統図・切替器詳細

図面２に配線系統図を明記

④ 停電時

商用電力が停電した場合、停電信号を受け発電機が自動始動、必要でない機器の停止、確認し、発電機に切り替えて送電（手動）すること

商用電力が復電した場合、発電機自動停止し、商用電力に切換すること

⑤ 発電機仕様書

株式会社やまびこ製　可燃系ディーゼルエンジン発電機

ＤＧ１５００ＭＩ３

ホームページ参照　株式会社やまびこ

https://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa/products/category/detail/id=13710/

５　その他

機器の取扱い保守に関することの研修を行なうこと。

工事に関しては、入居者の生活に支障が最低限になるよう努めること。

故障・破損など修理を必要とする場合、速やかに対応できる業者及びメーカーの体制が整えられていること。

入札参加申込書

令和 ８年　　月　　日

社会福祉法人平和会
　　理事長 八木利彦　　様

一般競争入札に参加したいので下記のとおり申し込みます。

記

入札件 名　　グループホームありま荘非常用自家発電設備整備工事

入札執行日時　　令和８年１１月１７日　午前１０時

入札場所　　特別養護老人ホーム有馬荘

申込者
　　住　所
　　商号又は名称
　　代表者氏名　　㊞

担当者　　氏名　　㊞

連絡先　　電話　　（　　）
　　FAX　　（　　）
　　E-mail

添付書類
・会社案内（会社概要・経歴等）パンフレット可
・担当者名刺１枚

入　札　書

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人平和会
　　理事長　八木利彦　　様

入札者　　住所

氏名　　㊞

下記工事を行いたいので、下記金額をもって入札します。

記

￥

１．工事名　　グループホームありま荘非常用自家発電設備整備工事

２．工事場所　　南島原市北有馬町甲３１８１番地８　地内

３．工事期限　　令和９年２月２０日

４．入札条件　　一般競争入札に関する公告に記載しているところによる

備考

１　入札は、消費税を含まない金額で行うこと。
　　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

入札辞退届

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人平和会
　　理事長　八木利彦　　様

入札者　　住所

氏名　　㊞

下記の入札については、参加を辞退します。

記

１．工事名　　グループホームありま荘非常用自家発電設備整備工事

２．辞退理由(必ず記載すること)

注意

１　入札執行前にあっては、この届を直接持参するか郵送(入札執行の前日までに到着したものに限る。)とすること。

２.入札執行中にあっては、この届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。

委　任　状

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人平和会
　理事長　八木利彦　　様

住　　所
名称・商号
代表者氏名　　㊞

今般下記の者を代理人として定め、次の権限を委任します。

住所

氏名　　㊞

１．工事名　　グループホームありま荘非常用自家発電設備整備工事

上記工事の入札に関する一切の件

以下余白

グループホーム
有馬荘Ⅱ

切替盤

S-1

グループホーム
有馬荘

CVQ38

搬入路

発電機・分岐盤スペース

S-1

切替盤

CVQ38

CVQ38

切替盤

S-1

グループホーム
ありま荘

道路

図面番号	図面名
1	位置図

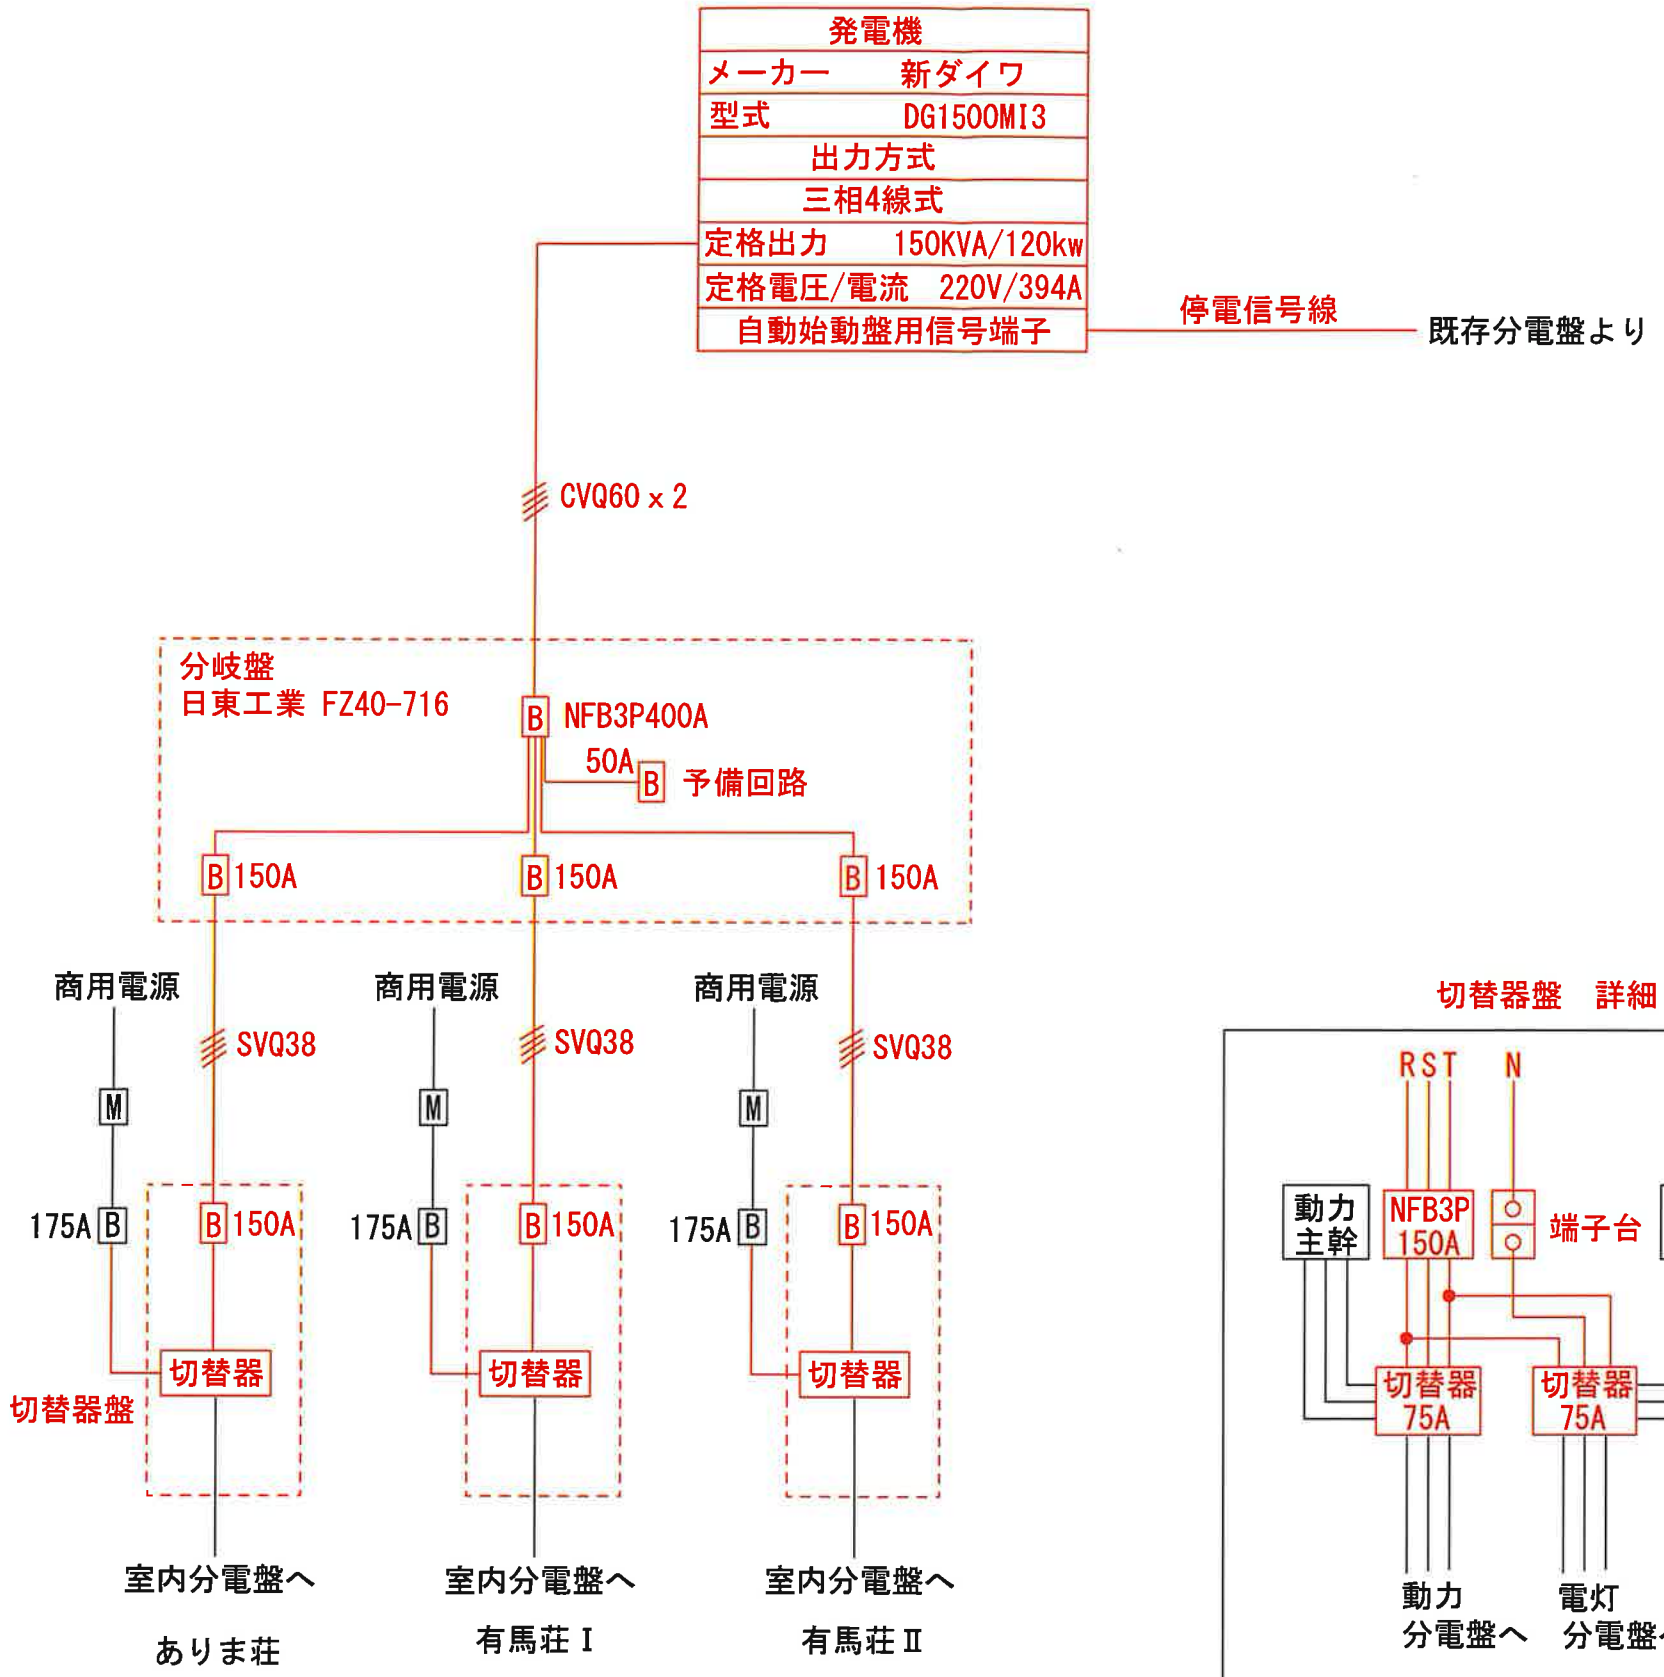

切替器盤　詳細

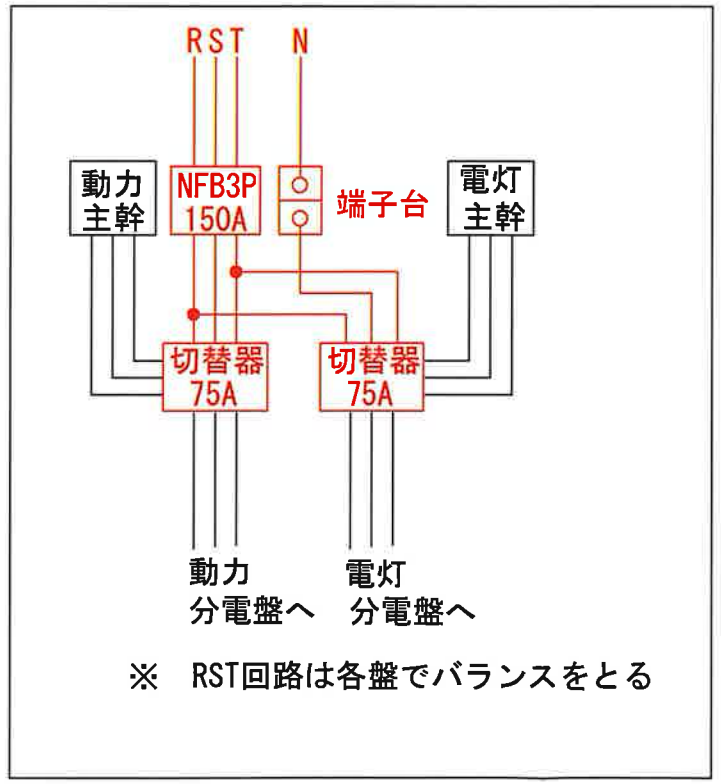

※　RST回路は各盤でバランスをとる

図面番号	図面名
2	系統図